


○ φορητός πυροσβεστήρας Ξ.Κ. 6 κιλών (τεμ. 4)




πυροσβεστικό ερμάριο μεταλλικής κατασκευής ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση και ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15-Φ19 mm μήκους 20 μέτρων και ακροφύσιο (τεμ. 3)

1. Νομοθεσία που έχει ληφθεί υπόψη:
 - 40002 Φ.701.2/2-7-2019 ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ.
 - 62233 Φ.701.2/8-10-2019 ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ.
 - Πυροσβεστική Διάταξη 6/2018 (ΦΕΚ 1576/τ.Β'/08-05-2018)
2. Περιγραφή δραστηριότητας:
 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΚΑΕΔΙΣΠ) (9β)
 - Η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία Β - ΜΕΣΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/2018
3. Συνολικό εμβαδόν οικοπέδου: 4150,97 τ.μ.
 - Συνολικό εμβαδό χώρων συγκέντρωσης -αποθήκευσης αποβλήτων: 370,01 τ.μ.

Η επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

- α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
- β. Σήμανση ασφαλείας αναφορικά με την απαγόρευση καπνίσματος σε άτομα που εισέρχονται στο χώρο της επιχείρησης.
- γ. Κατάλληλη διευθέτηση των χώρων αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν και απομάκρυνση των ευφλέκτων και καυστών υλών από πηγές εκπομπής θερμότητας.
- δ. Τήρηση διόδων πλάτους τουλάχιστον 0,90μ. μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την άμεση εκκένωση σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σε αυτά, καθώς και κύριου διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 1,10μ.
- ε. Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε αυτά να απέχουν από την οροφή τουλάχιστον 0,50μ.
- στ. Συνεχή καθαρισμό όλων των χώρων της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
- ζ. Επιμελή συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχο των συσκευών και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
- η. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- θ. Θέση εκτός λειτουργίας(τάσεως) των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
- ι. Κατάλληλη περιφραγή συνολικού ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων.
- ια. Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα γεινιζόμενα κτίρια.
- ιβ. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
- ιγ. Απαγόρευση τοποθέτησης σε διαδρόμους, οδούς/εξόδους διαφυγής και εξόδους κινδύνου, χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.
- ιδ. Απαγόρευση χρήσης γυμνής φλόγας ή εκτεθειμένων πυρακτωμένων επιφανειών στους χώρους της επιχείρησης
- ιε. Απαγόρευση κάλυψης της σήμανσης ασφαλείας και των μέσων πυροπροστασίας, από υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.
- ιστ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

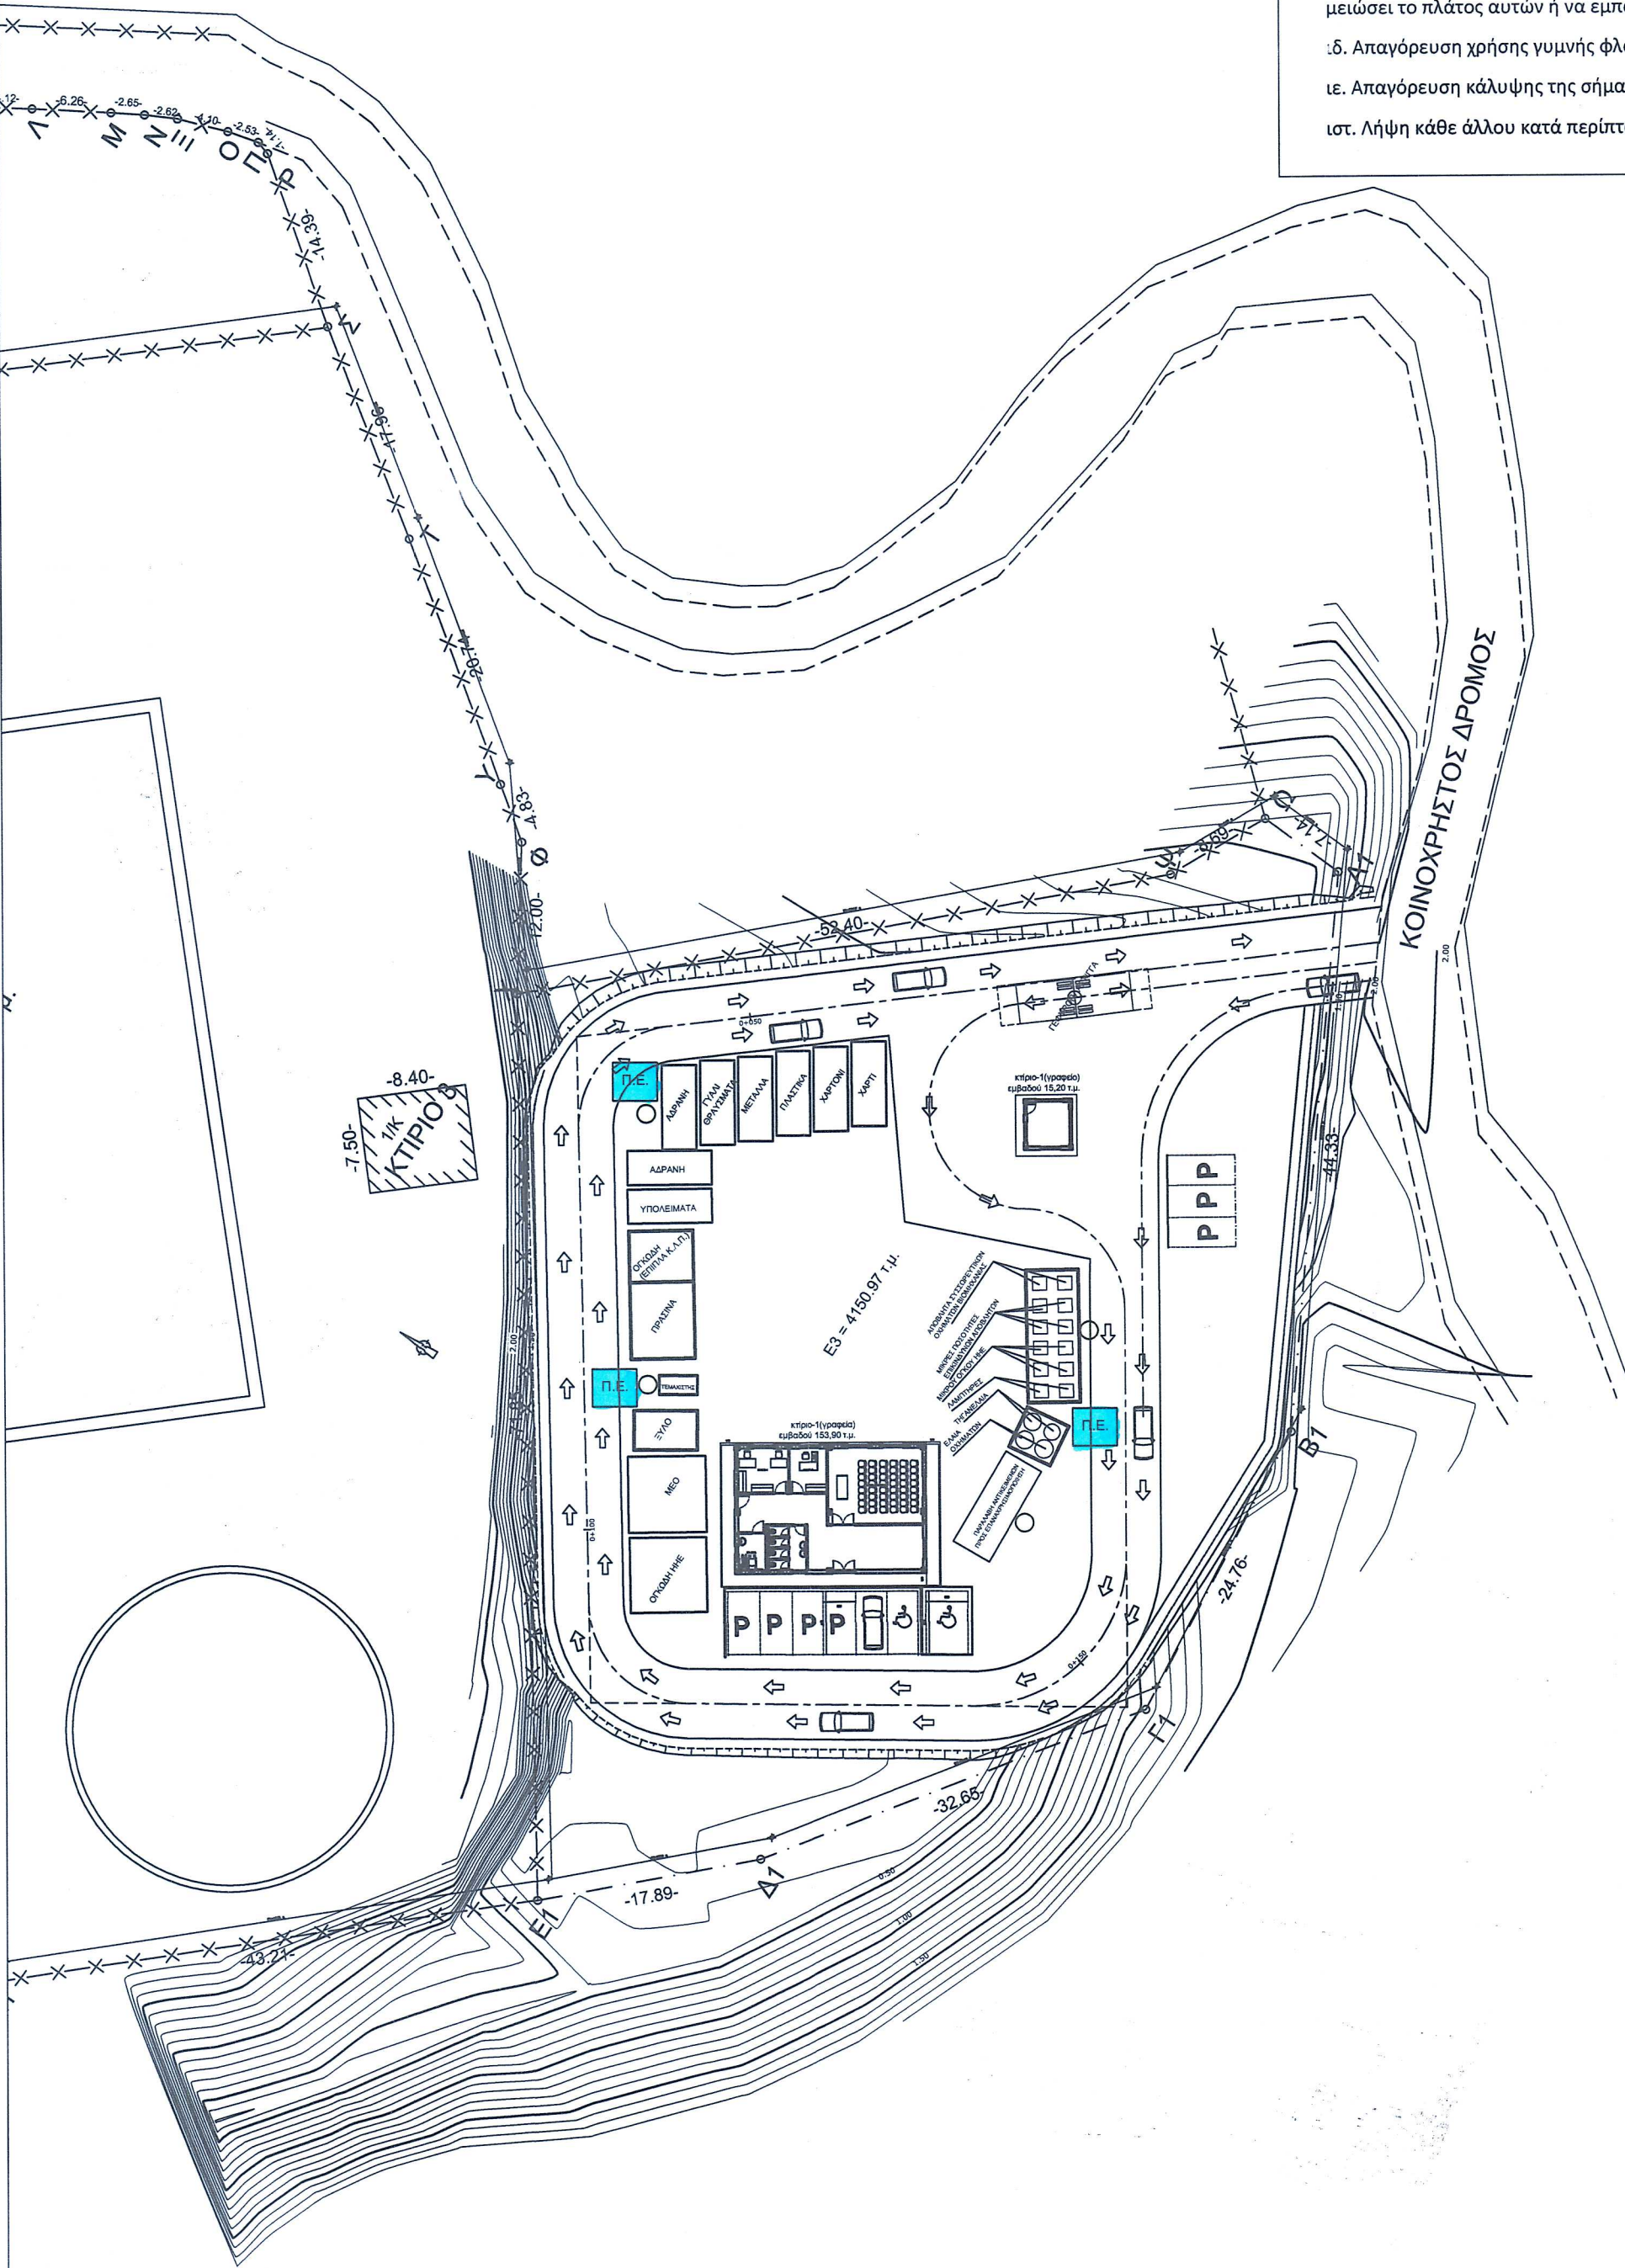

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης Γ.Ε.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ: ΠΟΥΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:500

Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

